


CASBEE® 熊本《新築》【性能表示】

■ 建物概要			■ 外観	
建物名称	(仮称)ドラッグコスモス 海士江店	階数	地上1F	
建設地	熊本県八代市海士江町下城2706	構造	S造	
用途地域	用途地域指定なし	平均居住人員	50 人	
気候区分	地域区分V	年間使用時間	4,368 時間/年	
建物用途	物販店	評価の段階	実施設計段階評価	
竣工年	2012年9月 予定	評価の実施日	2011年4月8日	
敷地面積	4,799.94 m ²	作成者	福添 勝郎	
建築面積	2,133 m ²	確認日	2012年4月10日	
延床面積	2,067 m ²	確認者	福添 勝郎	


1 CASBEE評価結果

■ 建築物の環境効率 (BEEランク&チャート)

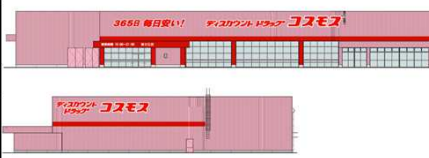

BEE = 0.6

$$\text{BEE(環境効率)} = \frac{Q(\text{環境品質})}{L(\text{環境負荷})}$$

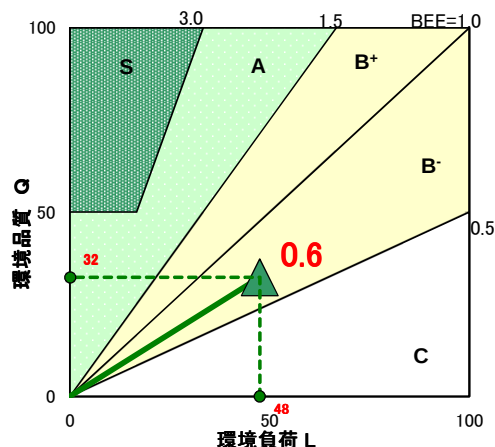

■ 環境効率評価基準

ランク	ランク表示	評価	判定値	
			BEE値	Q値
S	★★★★★	素晴らしい	3.0以上	50以上
A	★★★★	大変良い	1.5以上3.0未満	—
B+	★★★	良い	1.0以上1.5未満	—
B-	★★	やや劣る	0.5以上1.0未満	—
C	★	劣る	0.5未満	—

■ ライフサイクルCO₂排出性能評価基準

判定値(排出率)	ランク表示
30%以下	☆☆☆☆☆
30%超60%以下	☆☆☆☆
60%超80%以下	☆☆☆
80%超100%以下	☆☆
100%超	☆

■ ライフサイクルCO₂排出性能 (ランク表示)



排出率

90%

2 熊本県重点評価結果

■ 重点事項総合評価



評価点

68

評価点

【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進

89.0

【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現

56.2

【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全

39.2

【重点事項4】 循環型社会の実現

68.2

■ 熊本県重点評価基準




判定値(評価点)	ランク表示
100点以上	★★★★★
80点以上100点未満	★★★★
60点以上80点未満	★★★
40点以上60点未満	★★
40点未満	★

※評価点は、100点以上が推奨です。

CASBEE®熊本《新築》【評価結果】

■使用評価マニュアル：CASBEE-新築（簡易版）2010年版 使用評価ソフト：CASBEE-NCb_2010(v.1.3)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)ドラッグコスモス 海士江店	階数	地上1F
建設地	熊本県八代市海士江町字下城2706	構造	S造
用途地域	用途地域指定なし	平均居住人員	50人
気候区分	地域区分V	年間使用時間	4,368時間/年
建物用途	物販店	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2012年9月 予定	評価の実施日	2011年4月8日
敷地面積	4,799.94 m ²	作成者	福添 勝郎
建築面積	2,133 m ²	確認日	2012年4月10日
延床面積	2,067 m ²	確認者	福添 勝郎

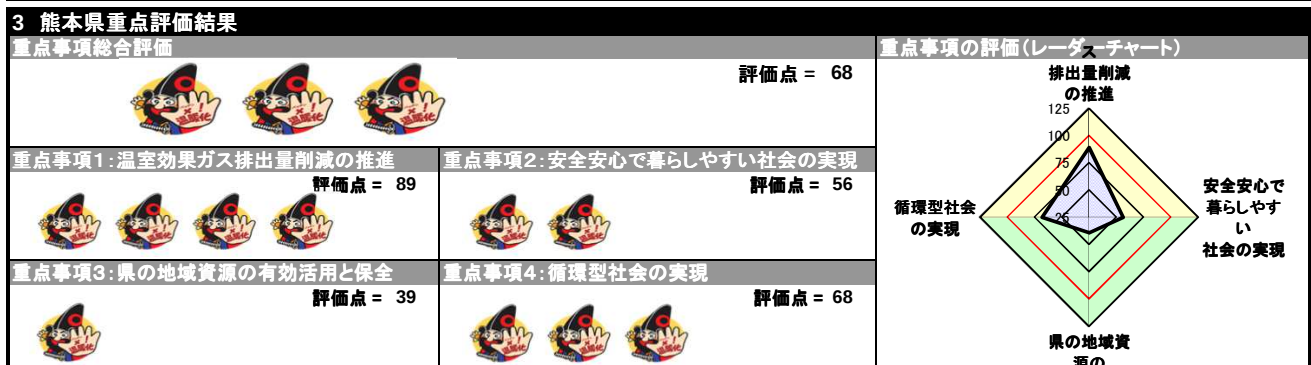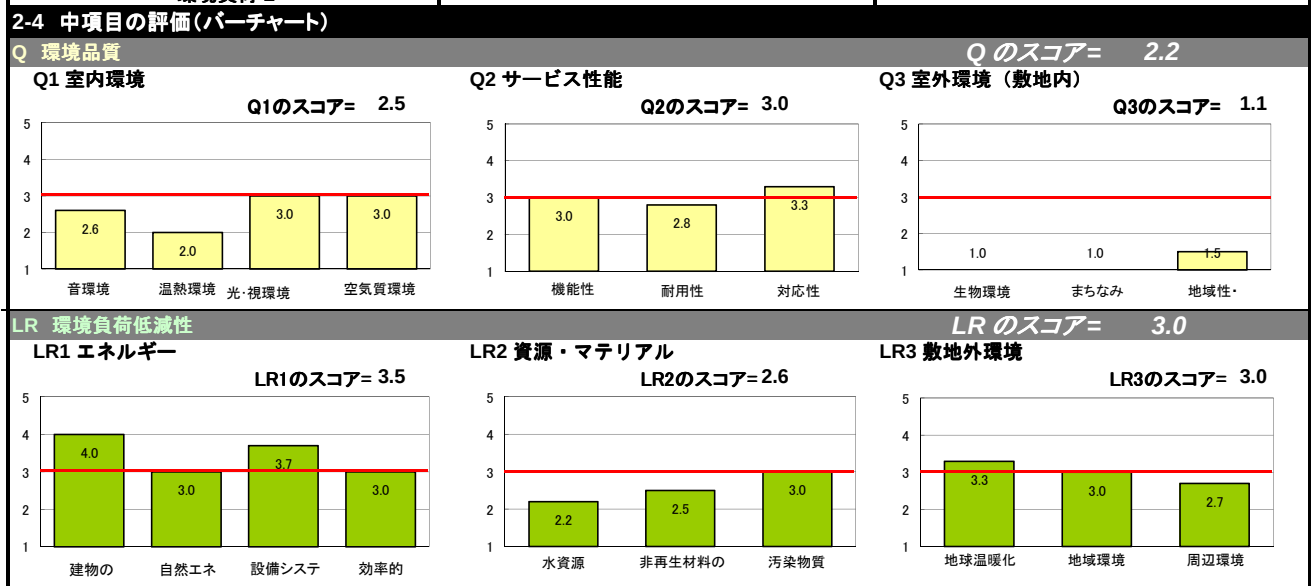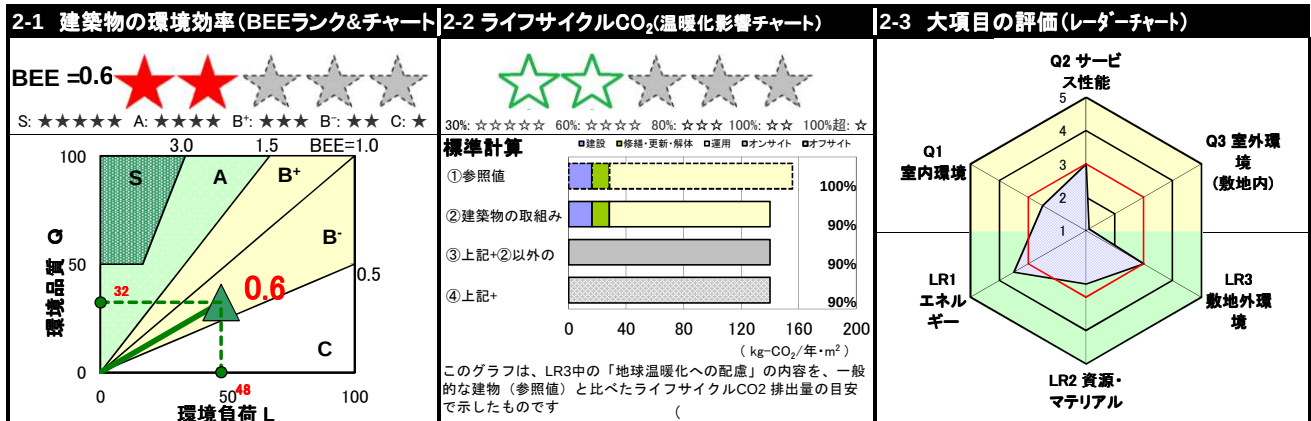

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Building Environmental Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE® 熊本《新築》【配慮事項】

4 設計上の配慮事項

総合

建築外皮に於ける断熱性能を高め、冷・暖房エネルギーの消費効率を高めるとともに、過剰な空調能力を避け、必要最小限の室温環境が保てるように配慮した。

Q1 室内環境

開口部には、ブラインドカーテンを設け、日射遮蔽性能を高めた。また、ホルムアルデヒド等健康被害を起こす物資を含んだ仕上材の使用を回避した。

Q2 サービス性能

天井高を高くとり、通路幅に余裕を持つことで自由な空間利用を可能とするとともに、利用者に圧迫感を感じさせないようにした。内装色はアイボリー色に統一し、照明計画を含めて豊かな雰囲気演出する。また、不特定多数の利用者に配慮し、建物内外に於いて可能な限りバリアフリー化に努めた。

Q3 室外環境（敷地内）

設備機器が幹線道路から見えないよう屋根上に設置し、道路側には貼芝による平面緑化を施すことにより、周辺の景観に配慮した。

LR1 エネルギー

設備システムの効率的運用に配慮し、メンテナンス等運用管理体制を確保する。

LR2 資源・マテリアル

特になし。

LR3 敷地外環境

交通負荷抑制と光害への配慮をした。

その他

特になし。

CASBEE-新築(簡易版)2010年版
(仮称)ドラッグコスモス 海士江店

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEE-新築(簡易版) 2010年版

■評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.3)

スコアシート 実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質						2.2
Q1 室内環境			0.40			2.5
1 音環境		2.6	0.15	-	-	2.6
1.1 騒音		3.0	0.40	-	-	
1 室内騒音レベル		3.0	1.00	3.0	-	
2 設備騒音対策		-	-	-	-	
1.2 遮音		3.0	0.40	-	-	
1 開口部遮音性能		3.0	1.00	3.0	-	
2 界壁遮音性能		-	-	3.0	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		3.0	-	3.0	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		3.0	-	3.0	-	
1.3 吸音		1.0	0.20	3.0	-	
2 温熱環境		2.0	0.35	-	-	2.0
2.1 室温制御		3.0	0.50	-	-	
1 室温		3.0	0.50	3.0	-	
2 負荷変動・追従制御性		-	-	-	-	
3 外皮性能		3.0	0.17	3.0	-	
4 ゾーン別制御性		3.0	0.33	-	-	
5 温度・湿度制御		-	-	-	-	
6 個別制御		-	-	-	-	
7 時間外空調に対する配慮		-	-	-	-	
8 監視システム		-	-	-	-	
2.2 湿度制御		1.0	0.20	3.0	-	
2.3 空調方式		1.0	0.30	3.0	-	
3 光・視環境		3.0	0.25	-	-	3.0
3.1 昼光利用		3.0	0.50	-	-	
1 昼光率		-	-	3.0	-	
2 方位別開口		-	-	3.0	-	
3 昼光利用設備		3.0	1.00	3.0	-	
3.2 グレア対策		-	-	-	-	
1 照明器具のグレア		-	-	-	-	
2 昼光制御		-	-	3.0	-	
3 映り込み対策		-	-	-	-	
3.3 照度		2.0	-	3.0	-	
3.4 照明制御		3.0	0.50	3.0	-	
4 空気質環境		3.0	0.25	-	-	3.0
4.1 発生源対策		4.0	0.50	-	-	
1 化学汚染物質	内装仕上材ならびに天井裏使用建材の70%以上F☆☆☆☆使	4.0	1.00	3.0	-	
2 アスベスト対策		-	-	-	-	
3 ダニ・カビ等		-	-	-	-	
4 レジオネラ対策		-	-	-	-	
4.2 換気		2.0	0.30	-	-	
1 換気量		3.0	0.50	3.0	-	
2 自然換気性能		3.0	-	3.0	-	
3 取り入れ外気への配慮		1.0	0.50	3.0	-	
4 給気計画		-	-	-	-	
4.3 運用管理		2.0	0.20	-	-	
1 CO ₂ の監視		1.0	0.50	-	-	
2 喫煙の制御		3.0	0.50	-	-	
Q2 サービス性能		-	0.30	-	-	3.0
1 機能性		3.0	0.40	-	-	3.0
1.1 機能性・使いやすさ		3.0	0.40	-	-	
1 広さ・収納性		-	-	3.0	-	
2 高度情報通信設備対応		-	-	3.0	-	
3 バリアフリー計画		3.0	1.00	-	-	
1.2 心理性・快適性		3.0	0.30	-	-	
1 広さ感・景観	売場天井高さ=4.4m, 5.0m	5.0	0.33	3.0	-	
2 リフレッシュスペース		3.0	0.33	-	-	
3 内装計画		1.0	0.33	-	-	
1.3 維持管理		3.0	0.30	-	-	
1 維持管理に配慮した設計		3.0	0.50	-	-	
2 維持管理用機能の確保		3.0	0.50	-	-	
3 衛生管理業務		-	-	-	-	
2 耐用性・信頼性		2.8	0.31	-	-	2.8
2.1 耐震・免震		3.0	0.48	-	-	
1 耐震性		3.0	0.80	-	-	
2 免震・制振性能		3.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数		2.8	0.33	-	-	
1 躯体材料の耐用年数		3.0	0.23	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		2.0	0.23	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	耐用年数=15年	4.0	0.09	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.08	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		3.0	0.15	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.23	-	-	

2.3 適切な更新				-			
2.4 信頼性			2.2	0.19			
1	空調・換気設備		3.0	0.20			
2	給排水・衛生設備		1.0	0.20			
3	電気設備		3.0	0.20			
4	機械・配管支持方法		1.0	0.20			
5	通信・情報設備		3.0	0.20			
3 対応性・更新性			3.3	0.29			3.3
3.1 空間のゆとり			4.6	0.31			
1	階高のゆとり	平屋のため階高無(バックヤード天井高=4.0m)	5.0	0.60	3.0		
2	空間の形状・自由さ	壁長さ比率=0.104	4.0	0.40	3.0		
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.31	3.0		
3.3 設備の更新性			2.5	0.38			
1	空調配管の更新性		3.0	0.17			
2	給排水管の更新性		3.0	0.17			
3	電気配線の更新性		3.0	0.11			
4	通信配線の更新性		3.0	0.11			
5	設備機器の更新性		1.0	0.22			
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.22			
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	1.1
1 生物環境の保全と創出			1.0	0.30			1.0
2 まちなみ・景観への配慮			1.0	0.40			1.0
3 地域性・アメニティへの配慮			1.5	0.30			1.5
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		1.0	0.50			
3.2	敷地内温熱環境の向上		2.0	0.50			
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	3.0
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	3.5
1 建物の熱負荷抑制		ポイント値=148P	4.0	0.30			4.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.20			3.0
2.1	自然エネルギーの直接利用		3.0	0.50			
2.2	自然エネルギーの変換利用		3.0	0.50			
3 設備システムの高効率化		ポイント値=140P	3.7	0.30			3.7
集合住宅以外の評価(ERRによる評価)		ERR=12.2%	3.0				
集合住宅の評価			3.0				
4 効率的運用			3.0	0.20			3.0
4.1	モニタリング		3.0	0.50			
4.2	運用管理体制		3.0	0.50			
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	2.6
1 水資源保護			2.2	0.15			2.2
1.1 節水			1.0	0.40			
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60			
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.67			
2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.33			
2 非再生性資源の使用量削減			2.5	0.63			2.5
2.1	材料使用量の削減		3.0	0.07			
2.2	既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.25			
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	-	3.0	0.21			
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	-	1.0	0.21			
2.5	持続可能な森林から産出された木材		-	-			
2.6	部材の再利用可能性向上への取り組み		3.0	0.25			
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.0	0.22			3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.32			
3.2 フロン・ハロンの回避			3.0	0.68			
1	消火剤		-	-			
2	発泡剤(断熱材等)		3.0	0.50			
3	冷媒		3.0	0.50			
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.0
1 地球温暖化への配慮		積極的な省エネルギー対策	3.3	0.33			3.3
2 地域環境への配慮			3.0	0.33			3.0
2.1	大気汚染防止	火器使用無	5.0	0.25			
2.2	温熱環境悪化の改善		2.0	0.50			
2.3 地域インフラへの負荷抑制			3.3	0.25			
1	雨水排水負荷低減		-	-			
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.33			
3	交通負荷抑制	排水基準準拠	5.0	0.33			
4	廃棄物処理負荷抑制		2.0	0.33			
3 周辺環境への配慮			2.7	0.33			2.7
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40			
1	騒音		3.0	0.33			
2	振動		3.0	0.33			
3	悪臭		3.0	0.33			
3.2 風害・砂塵・日照障害の抑制			3.0	0.40			
1	風害の抑制		3.0	0.70			
2	砂塵の抑制		3.0	-			
3	日照障害の抑制		3.0	0.30			
3.3 光害の抑制			1.6	0.20			
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		1.0	0.70			
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30			