


令和7年度検査地点図 (PFOS・PFOA)

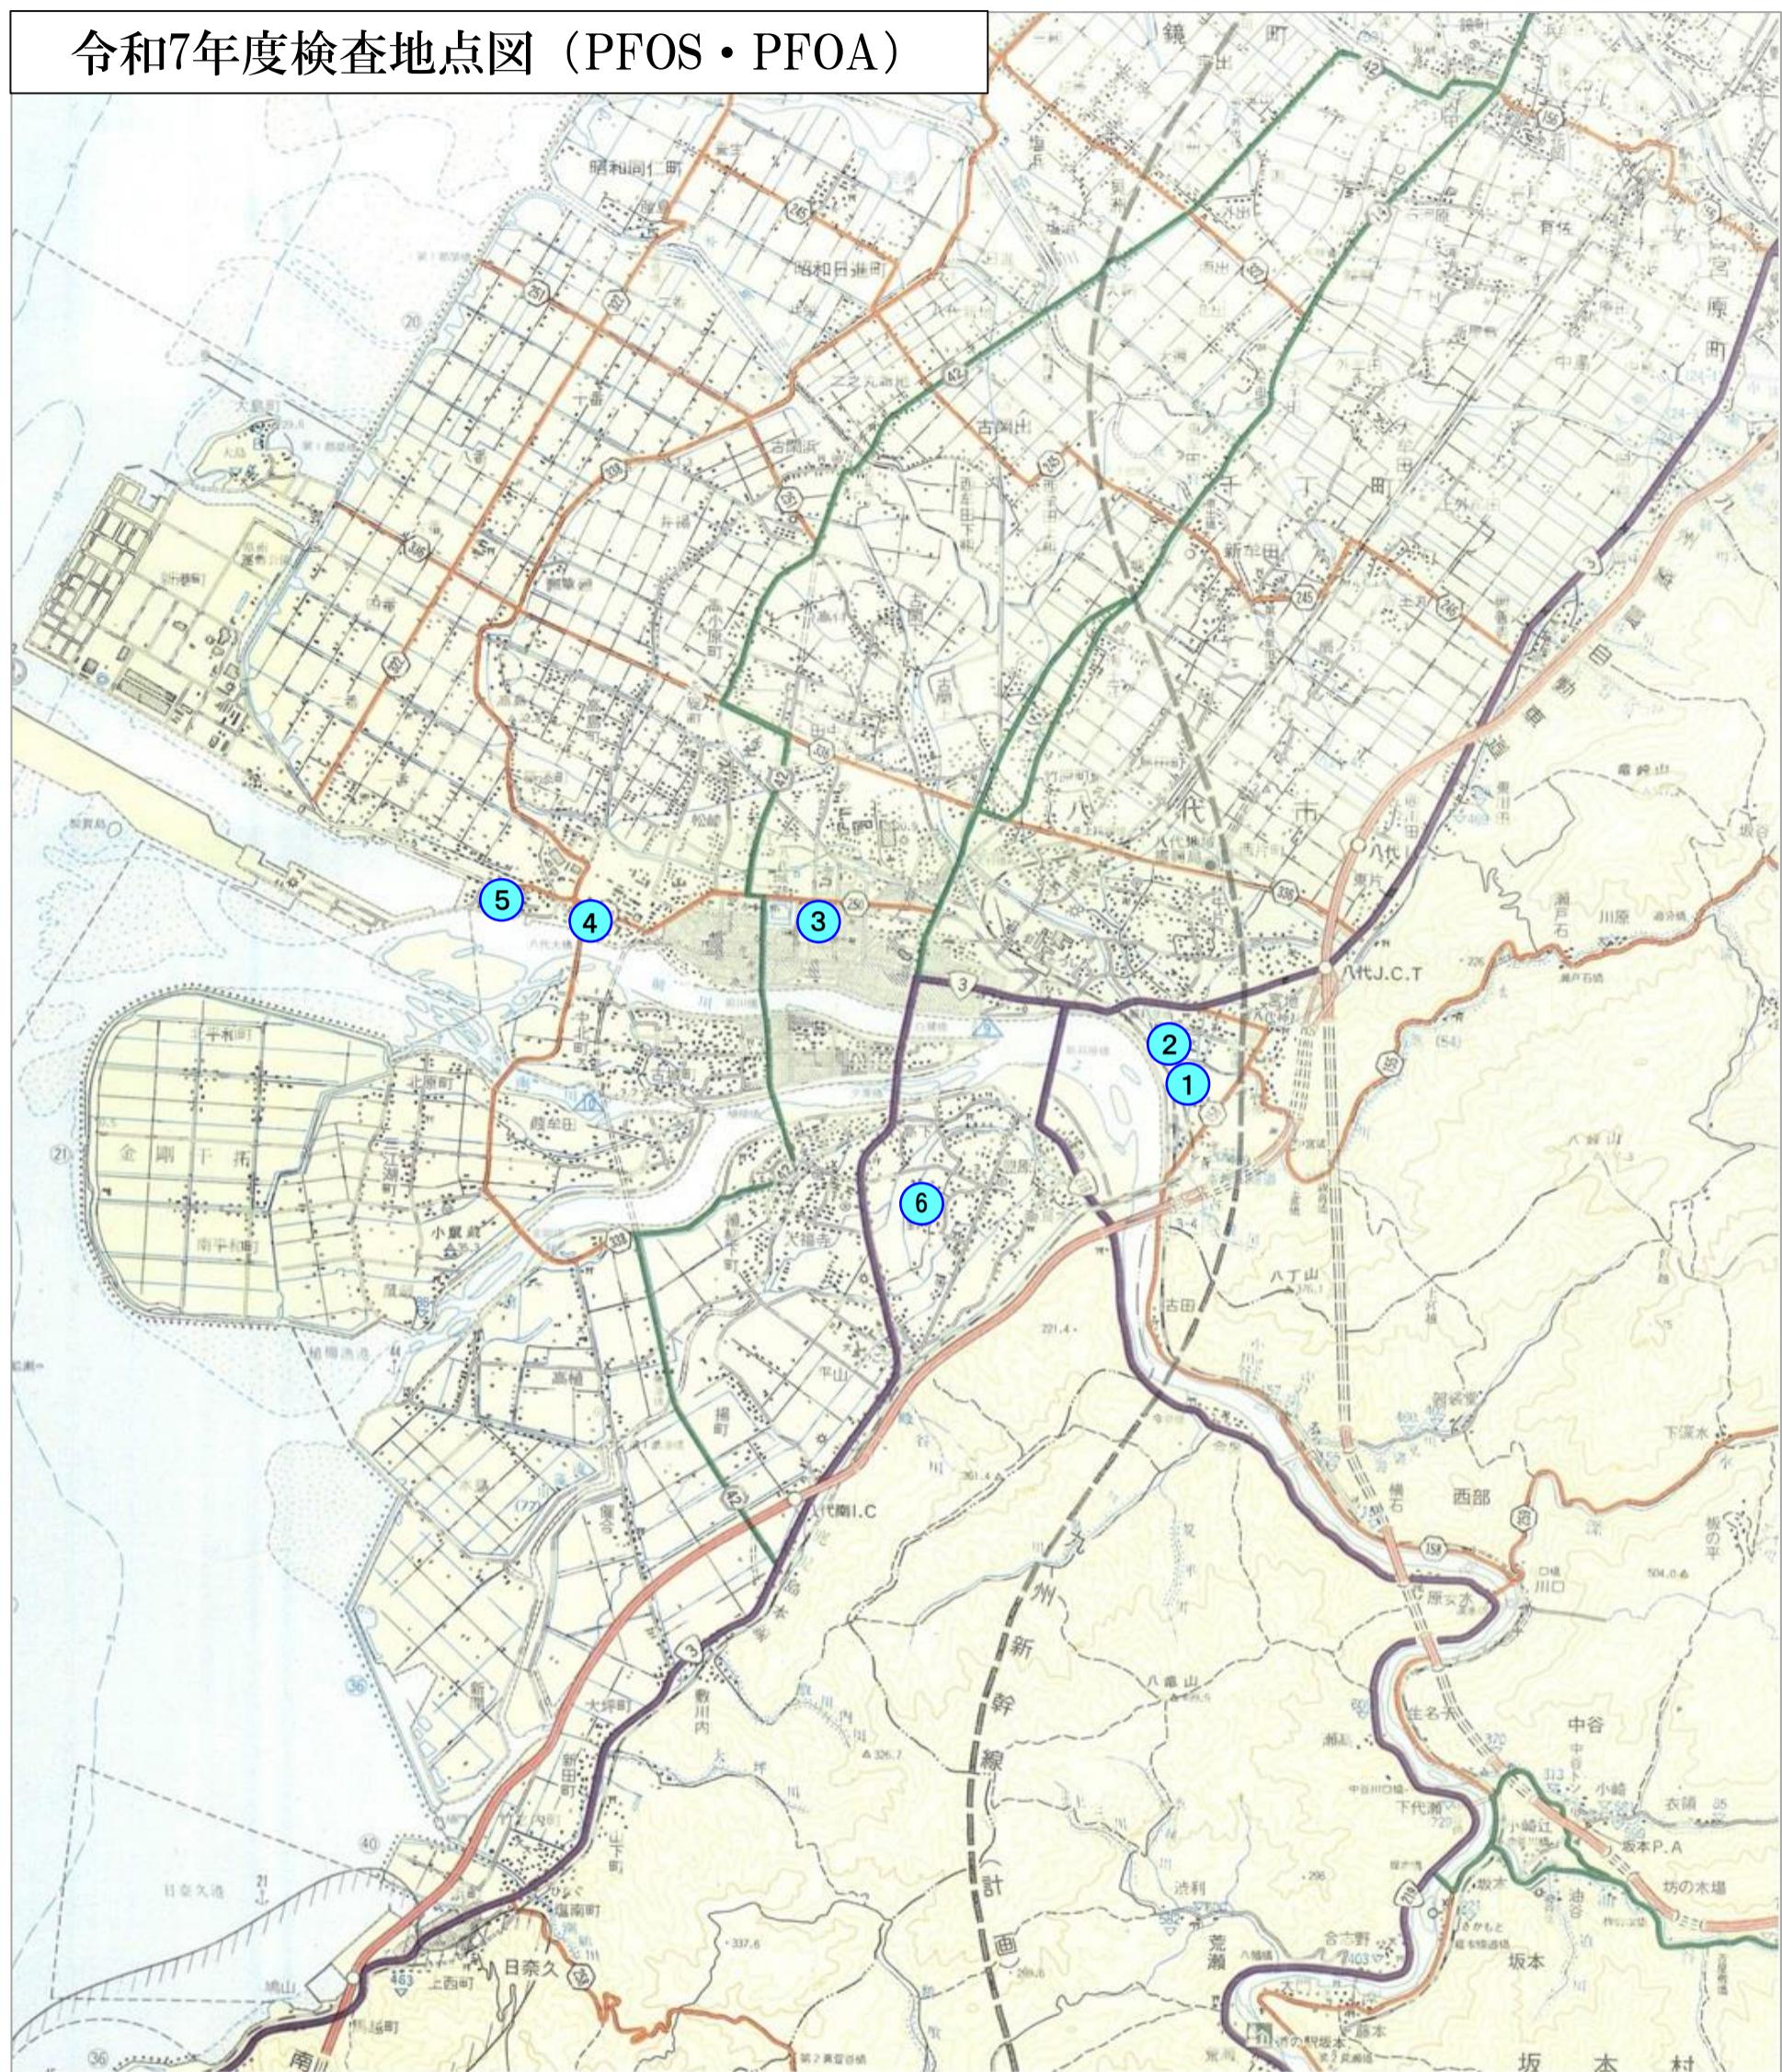

検査地点			
No	検査地点	配水系	主な水源地
1	八代水源地(深井戸)	八代	八代水源地
2	八代水源地(浅井戸)	八代	八代水源地
3	松江城水源地	八代	松江城水源地
4	建馬水源地	八代	建馬水源地
5	新開水源地	八代	新開水源地
6	高田水源地	日奈久	高田水源地

※令和6年度より高田水源地を水質検査地点 (PFOS・PFOA) に追加しました。